



Obec Ptení

KANALIZAČNÍ ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu obce Ptení, okr. Prostějov

vypracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších změn

Základní údaje

Název akce:
potřebu

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou

obce Ptení, okr. Prostějov

Lokalita:

Ptení

Kraj:

Olomoucký

Provozovatel:

Obec Ptení
798 43 Ptení 36

IČ :

00288691

Číslo účtu:

1502041309/0800

Zastoupená:

Jiří Porteš
starosta obce

Kontakt:

+ 420 582 376 717

Http:

www.pteni.cz

Datum:

červen 2016

Úvodní list

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Ptení, okr. Prostějov

Kanalizační řád byl schválen dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějov:

č. j. PVHU 123703/2016 40

dne: 3.10.2016




.....
podpis

OBSAH:

1. Účel kanalizačního řádu
2. Základní identifikační údaje provozovatele kanalizace
3. Charakteristika území
- 3.1. Popis území
- 3.2. Hydrologické poměry
4. Způsob zásobování obce Ptení pitnou vodou
5. Způsob odvádění odpadních vod v obci Ptení
6. Popis stokové sítě
7. Údaje o ČOV
- 7.1. Identifikace a právní stav ČOV
- 7.2. Kapacita ČOV
- 7.3. Technický popis ČOV
8. Údaje o vodním recipientu
9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
10. Nejvyšší přípustné znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod
11. Měření množství vypouštěných odpadních vod
12. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelných pohrom a jiných mimořádných situací
- 12.1. Havarijní situace
- 12.2. Povinnosti uživatele kanalizace
- 12.3. Povinnosti provozovatele kanalizace
13. Kontrola míry znečištění vypouštěných odpadních vod
14. Povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z tohoto kanalizačního řádu
15. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem
16. Aktualizace kanalizačního řádu

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Situace kanalizace – mapové podklady**
Příloha č. 2: Technologické schéma ČOV
Příloha č. 3: Povolení k nakládání s vodami

1. Účel kanalizačního řádu

Kanalizační řád stanovuje podmínky pro jakékoliv vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Ptení. Určuje přípustné míry znečištění vypouštěných vod, uvádí seznam škodlivých látek, které nesmějí být likvidovány vypouštěním do kanalizace. V případě, že znečištění odpadních vod překračuje hodnoty uvedené v tohoto kanalizačního řádu, je vlastník nemovitosti povinen zajistit předčištění těchto vod. V tomto případě předčisticí zařízení jako vodní dílo povoluje místně příslušný vodoprávní úřad (Magistrát města Prostějova) na základě stanoviska Obce Ptení.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod byly stanoveny na základě těchto hledisek:

- povinnost Obce Ptení nepřekročit na odtoku z ČOV Ptení limity dané povolením k vypouštění z ČOV,
- zajistit nepřekračování projektovaných hodnot znečištění na přítoku na ČOV Ptení,
- zajistit kvalitu kalu z ČOV Ptení z hlediska koncentrace těžkých kovů tak, aby ho bylo možno využívat (dle požadavků platných právních předpisů),
- ochránit vodní tok Ptenka před znečištěním obecně závadnými látkami, nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami, které by se mohly dostat do toku,
- ochránit zaměstnance pracující na stokové síti a na ČOV Ptení,
- zabránit poškození materiálu kanalizačních řadů (dále též stok),
- neohrozit čistírenské procesy.

Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. obcí Ptení, a vlastníkem nemovitosti připojené na kanalizaci - odběratelem.

2. Základní identifikační údaje provozovatele kanalizace

Název kanalizace: Kanalizace Ptení

Vlastník kanalizace: Obec Ptení

Provozovatel kanalizace: Obec Ptení

IČO: 00288691

Provoz povolen: Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 99125/2015, Sp.zn.:
KÚOK/98320/2015/OŽPZ/7108 ze dne 19.11.2015

	Identifikační číslo majetkové evidence	Název zařízení
1.	7108-736589-00288691-4/1	Ptení ČOV
2.	7108-736589-00288691-3/1	Ptení splašková kanalizace

Komunikační spojení na odpovědné osoby při mimořádných situacích

Jméno	funkce	Kontakt
Jiří Porteš	starosta	Mob. + 420 607 550 864 E-mail: jiri.portes@pteni.cz
Ing. Josef Špalt	odborný zástupce	Mob. + 420 724 711 100 E-mail: josef.spalt@insta.cz

Způsob vedení evidence a dokumentace:


- provozní řád ČOV
- provozní deník ČOV, vč. pravidelných záznamů
- složka kanalizace Ptení (projektová a další dokumentace, výsledky monitoringu jakosti vod, hlášení do vodní bilance, majetková a provozní evidence, ...)

3. Charakteristika území

3.1. POPIS ÚZEMÍ

Zeměpisně se obec nachází na území Drahanské Vrchoviny. Západně od Olomouce, východně až jihovýchodně od Konice, která je od zájmové lokality vzdálena cca 10 km. Morfologie terénu je v zájmové lokalitě členitá. Administrativně obce spadají do kraje Olomouckého, okresu Prostějov. Pověřenou obcí pro Ptení je město Prostějov, s působností stavebního úřadu v Kostelci na Hané. Z hlediska funkčního využití převládá trvalé bydlení v rodinných domech. Technologický návrh ČOV při zatížení odpovídající výhledovému množství 1300 ekvivalentních obyvatel.

Obrázek 1: Umístění zájmového území

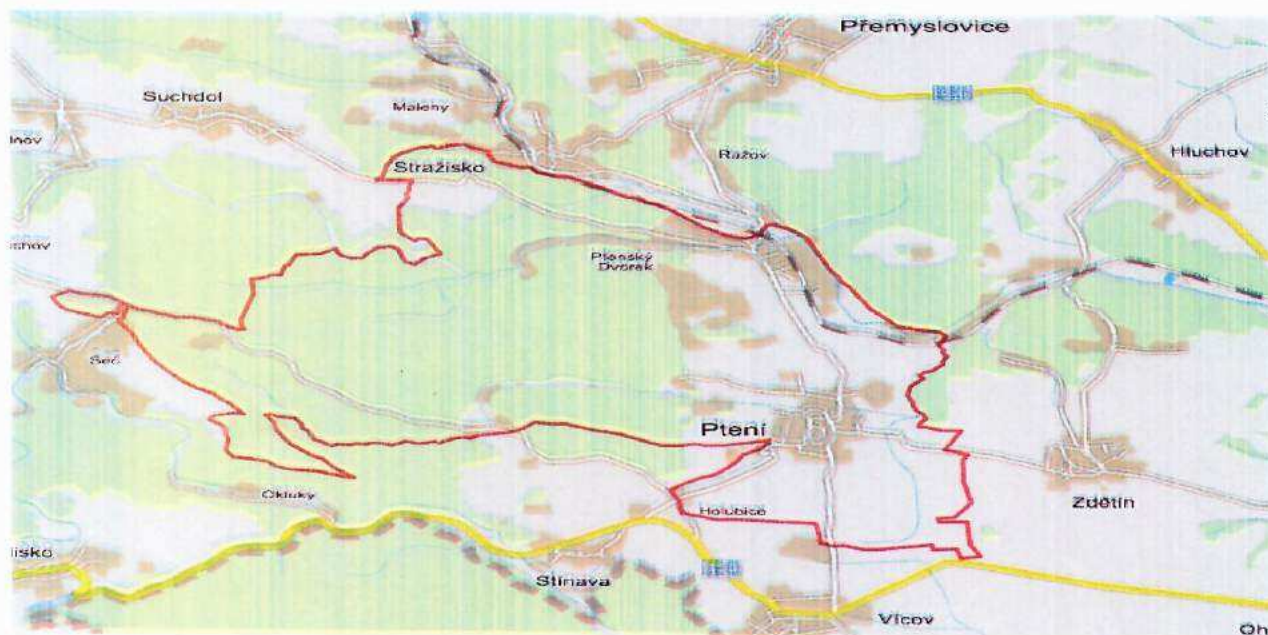

3.2. Hydrologické poměry

Ptením protéká potok Ptenka. Číslo hydrologického povodí Ptenky je 4-12-01-0350-0-00. Ptenka je přítokem Romže. Náleží do povodí Moravy. Po vybudování ČOV jsou veškeré splaškové vody čištěny, čímž dojde ke zlepšení kvality vody v Ptence a níže v Romži.

4. Způsob zásobování obce Ptení pitnou vodou

Pro zásobování pitnou vodou jsou využívány vlastní studně a dále je v obci vybudována vodovodní síť, přičemž voda je dodávána z vodovodu svazku obcí Vodovod Pomoraví. Provozovatelem vodovodu je INSTA CZ s.r.o.

5. Způsob odvádění odpadních vod v obci Ptení

Odpadní vody ze zastavěné části Ptení jsou od nemovitostí gravitačně a tlakově sváděny pomocí oddílné kanalizační sítě do ČOV Ptení.

Tabulka : Přehled druhů odpadních vod vnikajících do kanalizace


Původ odpadních vod	Druh odpadních vod		Pozn.
odpadní vody z bytovém fondu („obyvatelstvo“)	jedná se o splaškové odpadní vody produkované obyvateli	Počet napojených obyvatel	
		850	
odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti	vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků); vody z výroby	Odvětví	Provoz
		obchodní, montážní	-
		obchodní	JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích
Původ odpadních vod	Druh odpadních vod		Pozn.
odpadní vody z občanské vybavenosti	jsou vody převážně splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod i ze sféry činností (služeb).	ZŠ, MŠ, OÚ	
		potravinové provozy (vody obsahují tuky a jedlé oleje)	Kuchyně ZŠ MŠ

6. Popis stokové sítě

Obec Ptení má vybudovanou oddílnou kanalizační síť, která je zakončena ČOV, umístěnou východně od obce Ptení (na ČOV jsou k čištění přiváděny i vody z místní části obce Ptenický Dvůrek)..

Kanalizace pro veřejnou potřebu obce Ptení je vybudovaná jako oddílná. Trasy stok vytváří dobré podmínky pro gravitační připojení všech nemovitostí. Převážně je kanalizace umístěna ve zpevněných místních komunikacích a v komunikaci, dílčí úseky procházejí podélně krajem silnic či nezpevněnými pozemky. V místech příčných podchodů silnic jsou gravitační stoky realizovány pomocí překopů.

Obrázek : Situování jednotlivých stok (podrobnější vedení stok je součástí přílohové části)

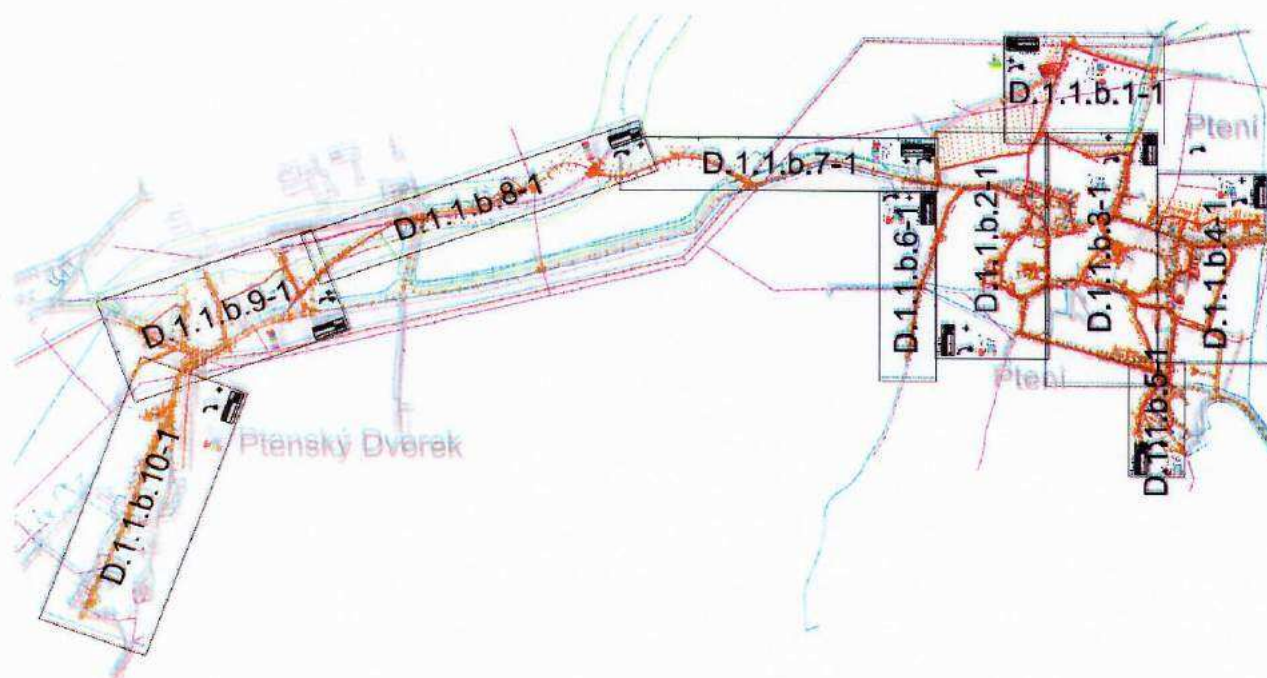

Tabulka: použitý materiál

STOKA	materiál
stoka	PVC DN 250 SN12
výtlak	HDPE 90x5,4

Tabulka : Přehled stok kanalizace pro veřejnou potřebu Ptení

STOKA	délka (m)
A	1198,89
A1	1088,35
A (Báchorky)	185,00
A1 (Báchorky)	65,00
A1.1	50,00
A1.2	41,00
A1.3	204,02
A1.4	31,00
A1.5	194,02
A1.5.1	21,00
A2	380,57
A3	230,37
A3.1	23,00
A4	660,00
A5	932,98
A5.1	56,00
A5.2	58,11
A5.3	111,04
A5.4	173,00
A5.5	48,00
A5.6	88,96
A5.7	85,83
A6	27,86
A7	29,52
A8	41,51
B	1672,30
B1	265,00
B2	76,00
B3	334,00
B4	65,00
VÝTLAK V1	1392,47
VÝTLAK V2	197,95
VÝTLAK V3	113,12
VÝTLAK V4	48,60
OBTOK ČOV	13,11
VÝTLAK	24,46
ODVODNĚNÍ KALU	15,00
VYČIŠTĚNÁ VODA	64,20
CELKEM PTENÍ	6025,03
CELKEM PTENSKÝ DVOREK	2412,30
CELKEM VÝTLAKY	1752,14
CELKEM NA ČOV	116,77
CELKEM	10306,24

7. Údaje o ČOV

7.1. Identifikace a právní stav ČOV

Název ČOV ČOV Ptení

Vlastník a provozovatel Obec Ptení

Dodavatel technologie STRABAG a.s.
Holická 1004/29 77900 Olomouc ,Hodolany

Kolaudační rozhodnutí Rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města
Prostějova, č.j.: PVMU 96522/2016 40 ze dne 29.7.2016

Povolení k vypouštění odpadních
vod

v Rozhodnutím Odboru
životního prostředí
Magistrátu města Prostějova,
č.j.: 86309/2013 ze dne
18.7.2013

Obrázek 3: Pohled na ČOV Ptení



7.2. Kapacita ČOV

**Cílová kapacita
čistírny je 1300
EO**

Hydraulická kapacita
ČOV

$Q_{\text{průměr}}$ 257,4 m³/den

Q_{max} 4,5
l/s

Látková kapacita
ČOV

BSK₅ 78 kg/den

CHSK_{Cr} 156

kg/den N_{celk.} 14,3

kg/den

Povolené množství vypouštěných odpadních vod

$Q_{\text{max}} = 9$ l/s

$Q_{\text{max}} = 450$ m³/den

$Q_{\text{rok}} = 130\,000$ m³/rok

Jakost vypouštěných odpadních vod

ukazatel	"p" (mg/l)	"m" (mg/l)	
CHSK _{Cr}	60	140	
BSK ₅	15	30	
NL	15	30	
N-NH ₄	10	20	

7.3. Technický popis ČOV

Čistírna odpadních vod je vybudovaná jako nízkozatížená oběhová aktivace s předřazenou trvale míchanou denitrifikací s aerobní stabilizací kalu. ČOV se nachází na pozemku parc. č. 1285/4, k.ú. Ptení. ČOV se skládá z nadzemního objektu a podzemní nádrže .

Odpadní voda přitéká do betonové čerpací nádrže, zapuštěné do terénu. V nátokové části je umístěn česlicový koš na kladkostroji (hrubé předčištění) a ponorná čerpadla, kterými se odpadní voda čerpá do strojních česlí a lapáku písku do denitrifikační nádrže. Z aktivační nádrže odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže . Vyčištěná voda odtéká měrným žlabem do potrubí .

Kalové hospodářství je řešeno vyhníváním přebytečného kalu ve vyhnívací části šterbinové nádrže odkud se přečerpává do kalojemu.

Recirkulace kalu z dosazovací nádrže do aktivační nádrže je zajištěna čerpadly. Ve vlastní provozní budově čistírny jsou osazena dmychadla zajišťující dodávku vzduchu pro aktivační proces.

8. Údaje o vodním recipientu

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Břeh
Správce vodního toku

Ptenka
4-12-01-0350-0-00
levý
Povodí Moravy, státní podnik

9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

Další zvlášť vyjmenované látky (dle svého charakteru mohou patřit do přehledu vyjmenovaných nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek):

- močůvka a hnojůvka
- radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, případně obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach
- látky narušující materiál stokové sítě nebo ČOV (sírany, chloridy, kyseliny, zásady, sodík, draslík apod.)
- látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz (organických a nerozpustných látek, horké vody apod.)
- hořlavé, výbušné látky, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné dusivé či otravné směsi
- jinak nezávadné látky, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, (kyanovodík, sirovodík, oxid uhelnatý, metan apod.)
- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny
- odpadní vody, které nejsou předčištěny na přípustnou míru znečištění
- látky trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vod

V obci Ptení nejsou uděleny žádné smluvní výjimky týkající se jakosti vypouštěných odpadních vod. Pro všechny producenty odpadních vod platí kritéria přípustného znečištění odpadních vod.

10 . Nejvyšší přípustné znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku ¹⁾ mg/l
Reakce vody	pH	6,0 - 9,0
Teplota	T	40° C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	800
Chemická spotřeba kyslíku	CHSKCr	1600
Nerozpuštěné látky	NL	500
Dusík amoniakální	N- NH ₄ ⁺	45
Dusík celkový	Ncelk.	60
Fosfor celkový	Pcelk.	10
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	2500
Kyanidy celkové	CN-celk.	0,2
Kyanidy toxické	CN-tox.	0,1
Uhlovodíky C 10-C40	C10-C40	10
Extrahovatelné látky	EL	80
Tenzidy aniontové	PAL-A	10
Rtuť	Hg	0,05
Měď	Cu	1,0
Nikl	Ni	0,1
Chrom celkový	Cr _{celk.}	0,3
Chrom šestimocný	Cr ₆₊	0,1
Olovo	Pb	0,1
Arsen	As	0,2
Zinek	Zn	2
Kadmium	Cd	0,1
Salmonella spp. ²⁾		negativní nález

1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.

2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.

11. Měření množství vypouštěných odpadních vod

Měření množství odpadní vody u odběratelů (producentů) splaškových vod se provádí přednostně podle měřicího zařízení, v případě, že producent používá další zdroje, neopatřených měřicím zařízením, tak se dopočítává/stanovuje na základě směrných čísel. U vybraných producentů je způsob stanovení množství odpadních vod uveden ve smlouvě uzavřené mezi tímto odběratelem a provozovatelem Obcí Ptení (tzn. měřeno měřicím zařízením nebo jiný způsob stanovení množství odpadních vod).

Měření množství odpadních vod vypouštěných z ČOV do recipientu je zajištěno kontinuálně v měrném žlabu na odtoku z ČOV.

12. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelných pohrom a jiných mimořádných situací

12.1. Havarijní situace

Za havarijní situaci je nutno považovat :

- a) vniknutí látek uvedených v kapitole č. 9 tohoto kanalizačního řádu do kanalizace,
- b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě,
- c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,
- d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod,
- e) ohrožení bezpečnosti zaměstnanců/obsluhy stokové sítě a ČOV
- f) ohrožení provozu čistírny odpadních vod
- g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na terén.

12.2. Povinnosti uživatele kanalizace

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na Obecní úřad Ptení tel.: + 420 582 376 717

- producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální) a ohrožení kanalizace, resp. ČOV
- při vzniku havarijního znečištění uživatel neprodleně provede všechna opatření k zamezení vniku závadných látek do kanalizace
- původce havárie je povinen spolupracovat při odstraňování následků havárie s provozovatelem kanalizace.

12.3. Povinnosti provozovatele kanalizace

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu ČOV. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., v platném znění, podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Činnost provozovatele při povodních řeší § 84 zákona č.

254/2001 Sb., o vodách v platném znění, a povodňový plán obce.

Technická opatření

Pracovníci provozu ČOV ve spolupráci s laboratoří odpadních vod provedou neprodleně odběr vzorků odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací a zjistí rozsah a původ havárie. Starosta obce zabezpečí dostupnými technickými a mechanizačními prostředky odstranění následků havárie tak, aby byl v co nejmenší míře zasažen recipient.

Administrativní opatření

Provozovatel veřejné kanalizace, prostřednictvím starosty obce, ohlásí vznik havárie odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova a podle rozsahu případně i ČIŽP. V případě ohrožení jakosti vody v recipientu je nutné upozornit rovněž podnik Povodí Moravy, státní podnik, Obec Ptení, případně další a Policii ČR. V případě vzniku škod provozovateli kanalizace vede dále jednání o její úhradě původce havárie.

Telefonní seznam:

Obecní úřad Ptení (starosta) + 420 607 550 864

Obecní úřad Ptení + 420 582 376 717

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor ČR 150

Magistrát města Prostějov +420 800 900 001

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov
+420 582 338 501

Česká inspekce životního prostředí, trvalá dosažitelnost:
+420 731 405 265

Povodí Moravy, státní podnik trvalá dosažitelnost:

+420 541 211 737
(vodohospodářský dispečink, hlášení havárií)

13. Kontrola míry znečištění vypouštěných odpadních vod

Kontrola míry znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu z ČOV je prováděna v souladu s plánem kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů dle § 9 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění, a v souladu s povolením k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Ptení.

Vybraní producenti odpadních vod provádí na určených kontrolních místech a v určené četnosti a rozsahu odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Výsledky předávají průběžně provozovateli kanalizace. Konkrétní podmínky provádění kontroly jakosti odpadních vod vypouštěných od vybraných subjektů do kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Ptení jsou součástí smluv uzavíraných mezi dodavatelem tj. Obcí Ptení a příslušným producentem.

Provozovatel kanalizace (tj. dodavatel) si namátkově, dle svého uvážení, kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Provozovatel při tomto postupuje dle § 26 vyhlášky vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Obecné podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

1. místo kontroly je stanoveno tak, aby byly podchyceny veškeré odpadní vody
2. směsný 2 hodinový vzorek
3. čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod
4. odběry vzorků a jejich analýzu musí provádět akreditovaná laboratoř

14. Povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z tohoto kanalizačního řádu

1. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění) a podléhá sankcím podle § 32, § 33, zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.
2. K jakémukoliv vypouštění vod do kanalizace pro veřejnou potřebu a u nově zřizovaných kanalizačních přípojek, musí producent odpadních vod :
 - mít souhlas provozovatele, jde-li o odpadní vody, jejichž maximální znečištění nepřekračuje při jejich vzniku hodnoty uvedené kapitole 11 tohoto Kanalizačního řádu. (jedná se o producenty pouze splaškových vod)
 - mít souhlas provozovatele, jestliže jde o vypouštění odpadních vod, jejichž znečištění by překračovalo při jejich vzniku hodnoty uvedené v tomto Kanalizačním řádu a je tedy třeba zajistit jejich předčištění
 - mít souhlas provozovatele a povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, jestliže jde o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
3. Povinnost uzavřít s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu mají všichni vlastníci nemovitostí, které jsou připojeny na kanalizaci, tj. producenti splaškových i dalších vod. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující jakost a množství odpadních vod musí být předem projednána se provozovatelem kanalizace.

15. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

Kontrolu dodržování Kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly, v případě zjištění nedodržení podmínek Kanalizačního řádu, informuje bez prodlení dotčené producenty odpadních vod, v případě závažného překročení limitů i vodoprávní úřad.

16. Aktualizace kanalizačního řádu

Aktualizaci Kanalizačního řádu zpracovává vlastník kanalizace, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. Aktualizace podléhá schválení Magistrátu města Prostějov, Odboru životního prostředí.

Přílohová část

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 40.231.2 / A5
Počet listů/stran: 1/1
NAŠE ZN.: OŽP/2483/2016/40
Č.j.: PVMU 146049/2016 40



VYŘIZUJE: S00AX023AMRP
Mgr. Jindra Teterová
TEL.: 582329482
FAX:
E-MAIL: jindra.teterova@prostejov.eu

DATUM: 21.11.2016

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OBCNÍ ÚŘAD PTENÍ	
D O S L O	24-11-2016
Č.j.: 1063	Počet listů: 4 Přílohy:

SDĚLENÍ

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 3.10.2016 č.j. PVMU 123703/2016 40 (schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Ptení, okr. Prostějov dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích)

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 4.11.2016 a je vykonatelné.

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
Odbor životního prostředí
-8-

Ing. Martina Cetkovská
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro žadatele:

- 1x potvrzený Kanalizační řád

Obdrží:

1. Obec Ptení, Ptení č.p. 36, 798 43 Ptení
2. a/a